

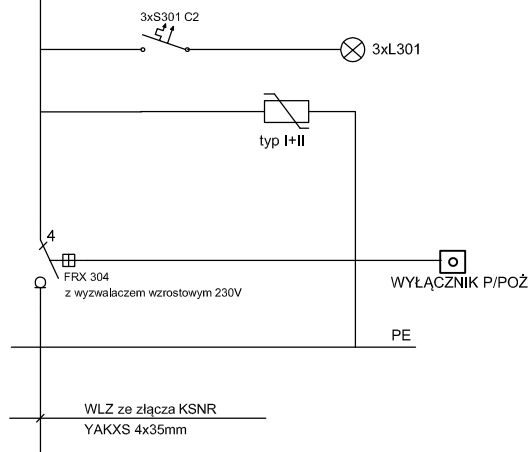


Rozdzielnica garażu RG

nr obwodu

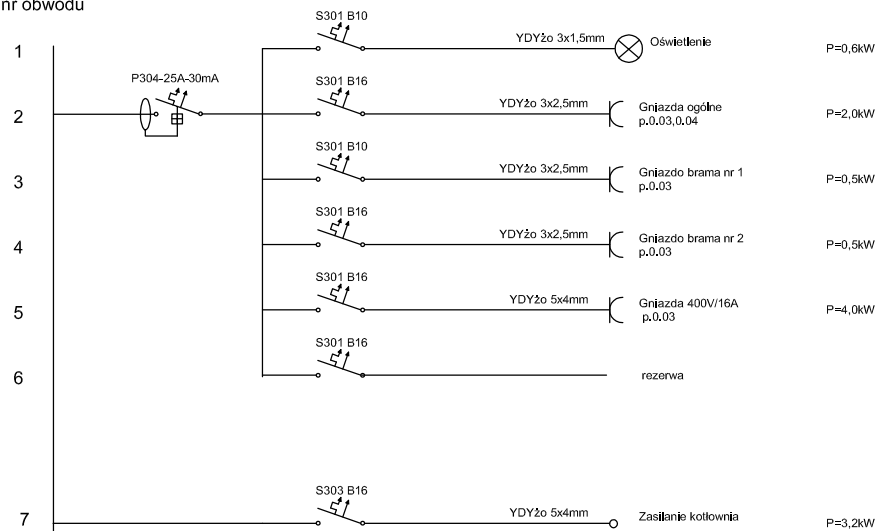

Bilans mocy RG:
 $P_i=10,8 \text{ kW}$
 $k=0,5$ - współczynnik jednoczesności
 $P_s=5,5 \text{ kW}$
 $I_n=8,7 \text{ A}$
 $I_{bn}=20 \text{ A}$

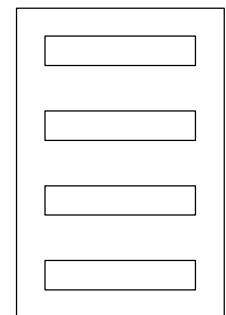

Szafka natynkowa
 z drzwiami pełnymi IP65
 min. 4x12mod.

UKŁAD SIECI TN-S
 OCHRONA OD PORAŻEŃ - SAMOCZYNNY WYŁĄCZENIE ZASILANIA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA MAREK NADACHOWSKI	BUDYNEK GOSPODARCZO-GARAŻOWY Z KOTŁOWNIA Psary, ul.Kańska 3; dz.nr 227/2 i 227/3; ark.m. 1;		DATA listopad 2016	RYS.NR
	ROZDZIELNICA RG - SCHEMAT JEDNOKRESKOWY		SKALA	3
	PROJ. ARCHITEKTURY Mgr Inż. Arch. MAREK NADACHOWSKI		Upr. bud. do proj. bez ograniczeń w spec. architektonicznej/ 7131/5/P/2002	
	INSTALACJE ELEKTRYCZNE HENRYK WODNICZAK		Uprawnienia w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych UAN-8386/88/86	