



Rozdzielnica kotłowni RK

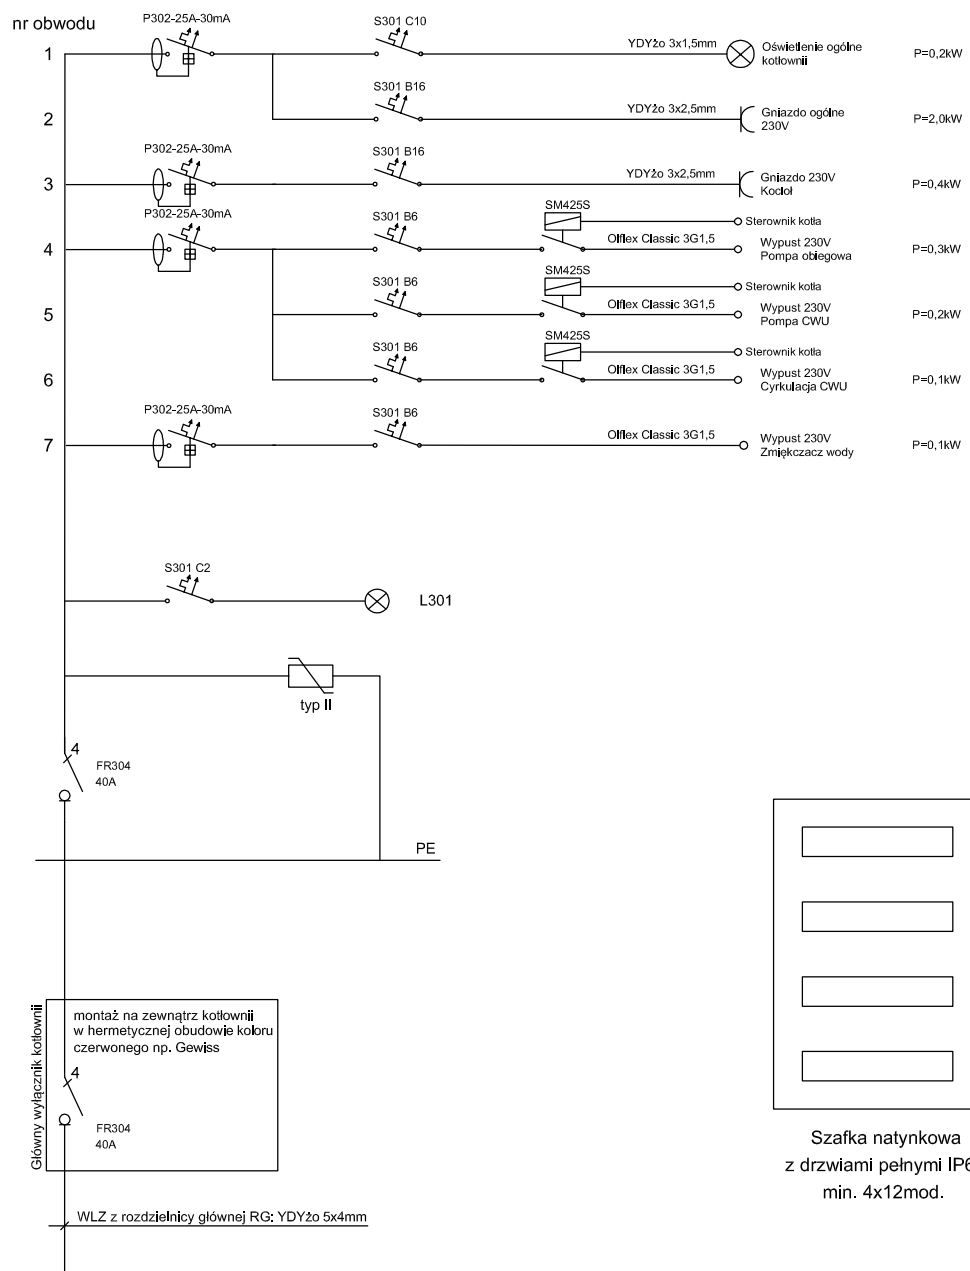

Szafka natynkowa z drzwiami pełnymi IP65 min. 4x12mod.

Bilans mocy
Pi=3,3 kW
Ibn=16 A
Uwaga: kotłownie zasilić przewodem 3-fazowej.

UKŁAD SIECI TN-S
OCHRONA OD PORAŻEŃ – SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA MAREK NADACHOWSKI	BUDYNEK GOSPODARCZO-GARAŻOWY Z KOTŁOWNIA Psary, ul.Kaliska 3; dz.nr 227/2 i 227/3; ark.m. 1;	DATA listopad 2016	RYS.NR 4
	ROZDZIELNICA RK - SCHEMAT JEDNOKRESKOWY	SKALA	
	PROJ. ARCHITEKTURY Mgr Inż. Arch. MAREK NADACHOWSKI	Upr. bud. do proj. bez ogran. w specj. architektonicznej 7131/5/P/2002	
	INSTALACJE ELEKTRYCZNE HENRYK WODNICZAK	Uprawnienia w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych UAN-8386/88/86	